

Elsäkerhetsintyg

Anläggning/Projekt:	Brf Vagnmakaren	
Adress:	Kastanjegatan 25	
Postadress:	Lund	
Ev. specifikation av del av anläggning för vilken intyget gäller:		
Byte av ink service och central.		
Samt byte av samtliga energimätare		

Företag:	Elcirkeln AB	
Adress:	Höstbruksvägen 12 C 226 60 LUND	
Telefon:	046-13 13 90	Mobil: 0702202860
Organisationsnr:	556591-9106	

Försäkran om överensstämmelse

Undertecknad försäkrar härmed att ovan nämnda elinstallation/del av elinstallation är utförd enligt, och överensstämmer med, gällande ELSÄK FS (Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda).

Från elsäkerhetsteknisk synpunkt överensstämmer elinstallationen helt med svensk standard.

- ☒ Den del av elanläggningen som arbetet omfattar är kontrollerad och provad i överensstämmelse med gällande myndighetsföreskrifter.

Elinstallationen är:

Klar för idrifttagning: ☐

Ej klar för idrifttagning: ☐

Idrifttagen: ☒

- ☒ Anläggningen är dokumenterad med relationshandlingar

Ovanstående intygas:

23/11-19 

Datum Namn

Datum
191105

Krafringen Nät AB
Box 25

221 00 Lund

Telefax

Er order: 4000298
Godsmärke: Elsmartnummer:008_22516
Er referens: Daniel Jorme
Säljare: A Boman/Karl Siegfried
Transportsätt: DSV

Leveransadress
Elcirkeln AB
Höstbruksvägen 12
Christian Langås 070 220 28 60
226 60 Lund

Varubeskrivning	Återstår att leverera	Antal idag levererade
IA60B31 200/5A 0,1-3VA kl.0,2s Strömtransformator, fabrikat ELEQ/KWK Typ IA60B31 För skena 30x10 mm eller kabel d=24 200/5 A, 0,1-3 VA, klass 0,2s Inkl provningsprotokoll Nr 19572058 - 19572060	0	3
Mätprovplint m. trådar, 7770006854	0	1



ELTECNO

ELTECNO i Vellinge AB

Box 73
235 21 Vellinge
Tel: 040 619 96 00
Fax: 040 619 96 09
www.eltecno.se

ARBETSRITNING

Projektnamn : BRF. VAGNMAKAREN LUND

Typbeteckning : SERVISCENTRAL

Ritningsnummer : 021880-001

Kund : ELCIRKELN I LUND

Tel. kund : TEL. 046-13 13 90

FÄRGER

FAS = SVART
NOLL = LJUSBLÅ
0-10V = GRÅ 0,75²
12/24VDC = MÖRKBLÅ 1,0²
0VDC = MÖRKBLÅ 1,0²
8/12/24VAC = RÖD 1,0²
DALI = RK/RQ GRÅ 1,0²
EIB = KNX
FRÄMMANDE SPÄNNING = ORANGE 1,5²

STRÖM/KABEL

10A = 1,5mm²
16A = 2,5mm²
20A = 4mm²
25A = 6mm²
40A = 10mm²
63A = 16mm²
80A = 25mm²
125A = 35mm²
160A = 50mm²

Speciella krav : TNC SYSTEM

Typ av utplint : TYP 1

Matning : RQ 4x50²

Kommentar 5 : MEDLEVERERAS GII PASSDEL,GII SÄKRING 10A,HUV GII

Kommentar 6 : -

Kommentar 7 : -

Kommentar 8 : -

UTPLINTNINGSTANDARD

KABEL	PLINT	PLINT MAX STRÖM
0,5-6 ²	4 ²	32A
10 ²	6 ²	41A
16 ²	10 ²	63A
25 ²	16 ²	76A
35 ²	35 ²	125A

*TYP 1:

FASER TILL PLINT, N TILL PLINT + PE TILL PE-ANSLUTNING

*TYP 2:

FASER TILL PLINT, N TILL PLINT, PE TILL SKENA
NOLLPLINT FRÅNSKILJBAR, NUMRERAS

*TYP 3:

FASER+N+PE UPP TILL 6² TILL PLINT (INSTALL.PLINT)
ÖVER 6² NOLLPLINT FRÅNSKILJBAR, NUMRERAS EJ

Processed : 2019-10-23 Av (kort) : krc

Projektleddare: KRC

Konstruktör : KRC



ELTECNO I VELLINGE AB
TEL: 040 619 96 00
FAX: 040 619 96 09

Kund
ELCIRKELN I LUND
TEL. 046-13 13 90

Projekt
BRF. VAGNMAKAREN LUND
Typ beteckning
SERVISCENTRAL

IP-klass
IP21
Mått
825x1175x250

KA
50KA

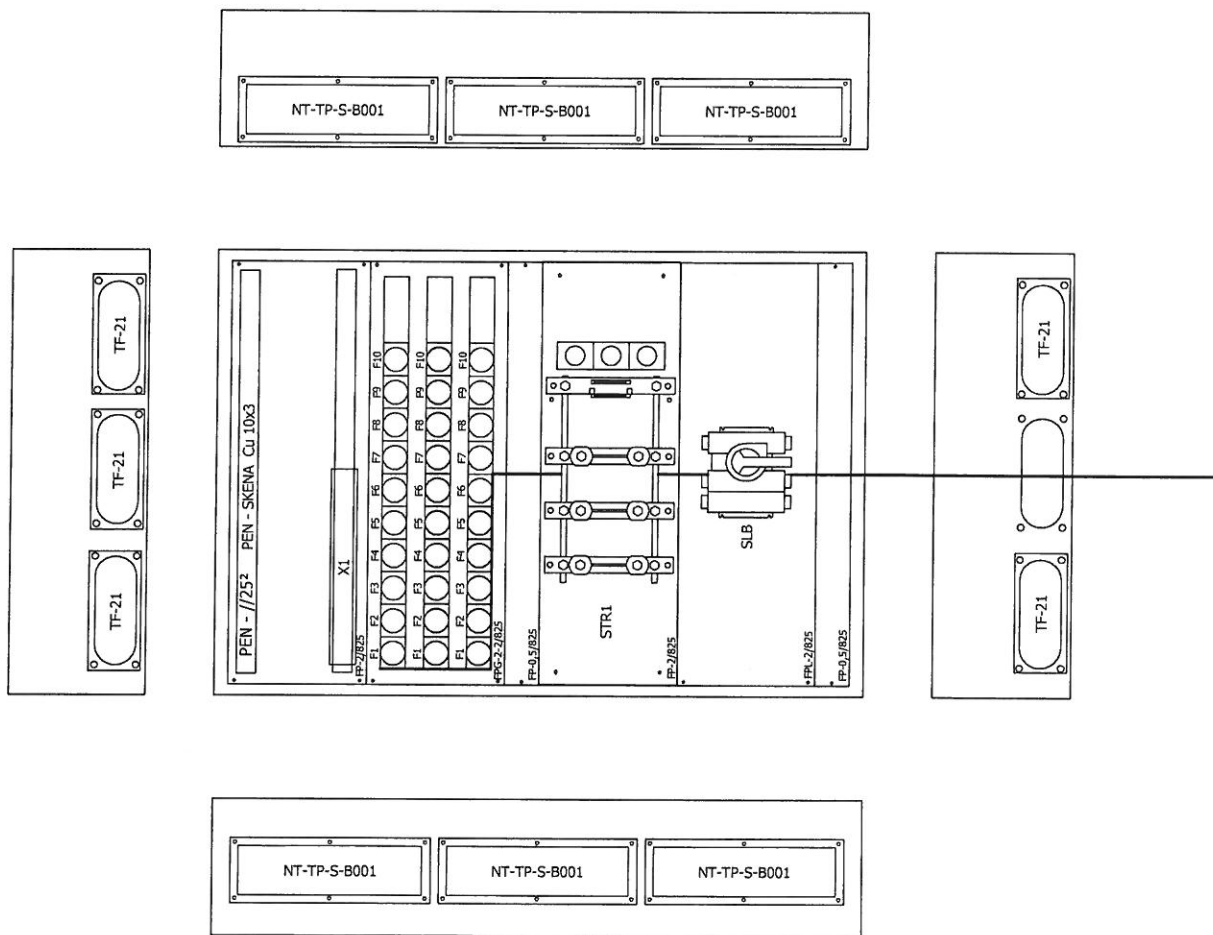
Projektleddare
KRC
Konstruktör
KRC

Datum
2019-10-23
Rev.datum
-

Ritningsnummer
021880-001
Revidering
-

Blad
0
Forts.bl.
1

ARBETSRITNING

L1 - L2 - L3 - PEN - RQ 4x50² - 1M

 ELTECNO	ELTECNO I VELLINGE AB TEL: 040 619 96 00 FAX: 040 619 96 09	Kund	Projekt		IP-klass	kA	Projektföredare	Datum	Ritningsnummer	Blad
		ELCIKKEIN I LUND TEL: 046-13 13 90	BRF. VAGNMAKAREN LUND		IP21	50KA	KRC	2019-10-23	O21880-001	1
			Type beteckning		Mått	Konstruktör	Rev.datum	Revidering	Forts.bl.	
			SERVISCENTRAL		825x1175x250	KRC	-	-	2	

2.8/L1
2.8/L2
2.8/L3
2.8/PEN

PEN

F6
GIII

F7
GIII

F8
GIII

F9
GIII

F10
GIII

16 mm²

16 mm²

16 mm²

16 mm²

16 mm²

16
17
18

19
20
21

22
23
24

25
26
27

28
29
30

X1



ELTECNO I VELLINGE AB
TEL: 040 619 96 00
FAX: 040 619 96 09

Kund
ELCIRKELN I LUND
TEL: 046-13 13 90

Projekt
BRF: VAGNMAKAREN LUND
Typ beteckning
SERVISCENTRAL

IP-klass
IP21
Mått
825x1175x250

Projektedare
KRC
Konstruktör
KRC

Datum
2019-10-23
Rev.datum
-

Ritningsnummer
021880-001
Revidering
-

Blad
3
Forts.bl.
101

Plintradsöversikt

ESSR001V 12.12.2002

[illegible]



KOPIA

Protokoll Elsäkerhetsprovning

Diarienummer O21880-001

Datum 2019-10-29

10:19:16

Kund ELCIRKLEN I LUND

Montör HMH

Objekt BRF. VAGNMAKAREN LUND

Artikelnumme 002

Benämning NT

Jordledarprov

Resistans Ω
Ström A
Resultat

Isolationsprov

Resistans M Ω
Spänning VDC
Resultat

Högspänningsprov

Spänning KVAC
Läckström mA
Resultat

Funktionsprov

Ström L1 A
Ström L2 A
Ström L3 A

Spänning V
Effekt kW
Resultat

Kontroller

- 1 Mekaniska manöverdon
- 2 Kabel och ledningsförläggning
- 3 Kapslingsklass
- 4 Kryp och luftavstånd
- 5 Kontakt i förbindningar
- 6 Funktionskontroll enl. schema
- 7 Jordning av kapsling
- 8 Medföljande plombering, manualer

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Test HENRIK

kommentarer SERVISCENTRAL

Underskrift

OBS! ALLA INRE FÖRBINDNINGAR SKALL EFTERSPÄNNAS AV
BEHÖRIG ELEKTRIKER INNAN DRIFTTAGNING.

Eltecno i Vellinge AB
Box 73
235 21 Vellinge

Tel: 040-619 96 00
Fax: 040-619 96 09
www.eltecno.se

Slutprov enl. SS-EN:
60335 60439
60730 60598

CE